



Betriebseinheiten:

- 01.00 Konverterhalle
- 02.00 DC-Hallen
- 02.01 DC-Halle 1
- 02.02 DC-Halle 2

03.00 Betriebsgebäude

04.00 Konverterkühlanlage

- 05.00 Lüftungsanlagen
- 05.01 Lüftungsanlage Konverterhalle
- 05.02 Lüftungsanlage DC-Halle 1
- 05.03 Lüftungsanlage DC-Halle 2

- 06.00 Transformatoranlage
- 06.01 Tranformatorenstand 1
- 06.02 Tranformatorenstand 2
- 06.03 Tranformatorenstand 3

- 07.00 Abstellfläche für Reservetransformator
- 07.01 Reservetransformator inklusive Kühler


- 08.00 Notstromdieselgenerator
- 08.01 Notstromdieselgenerator Tank

- 09.00 Eigenbedarfstransformatoranlage
- 09.01 Eigenbedarfstransformator 1
- 09.02 Eigenbedarfstransformator 2

10.00 AC-Freiluftschaltanlage

- 11.00 Außenanlagen
- 11.01 Entwässerung

- 12.00 Feuerlöschpumpen (1 und 2)
- 12.01 Löschwasserfahk
- 12.02 Ventilation




DC Kabel

Zaun

Dachfirst

Übersichtsplan

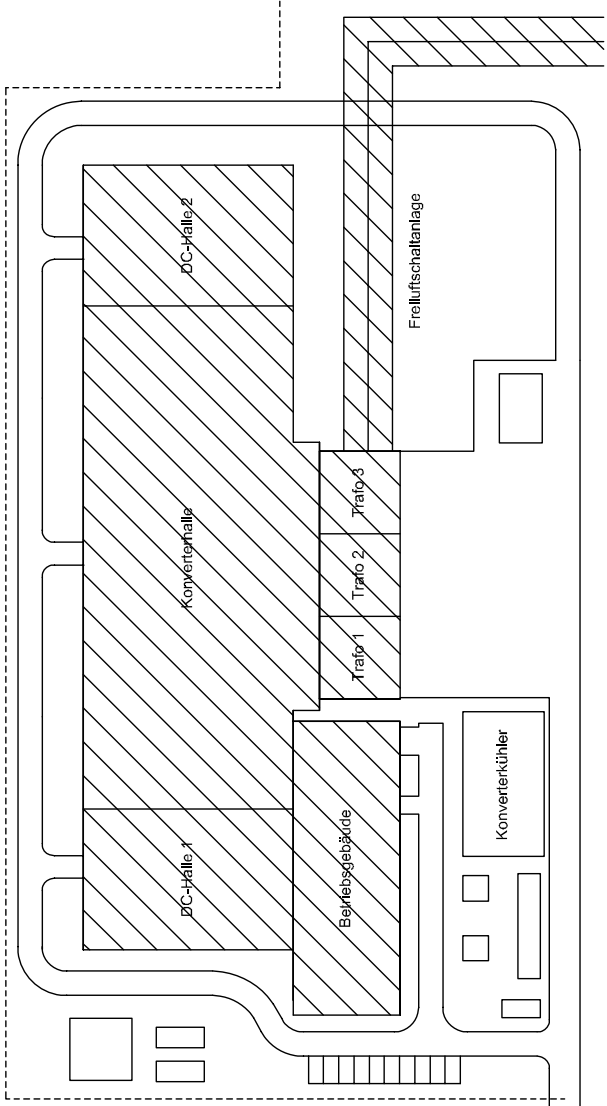

IFA

IFA - Inventar der Anlagen IFA - Inventory of the equipment IFA - Inventar der Anlagen IFA - Inventory of the equipment		IFA - Inventar der Anlagen (Energy flow) IFA - Inventory of the equipment (Energy flow) IFA - Inventar der Anlagen (Energy flow) IFA - Inventory of the equipment (Energy flow)		IFA - Inventar der Anlagen (Energy flow) IFA - Inventory of the equipment (Energy flow) IFA - Inventar der Anlagen (Energy flow) IFA - Inventory of the equipment (Energy flow)	
01	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	02	10001234567
02	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	03	10001234567
03	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	04	10001234567
04	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	05	10001234567
05	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	06	10001234567
06	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	07	10001234567
07	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	08	10001234567
08	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	09	10001234567
09	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	10	10001234567
10	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	11	10001234567
11	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	12	10001234567
12	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	13	10001234567
13	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	14	10001234567
14	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	15	10001234567
15	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	16	10001234567
16	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	17	10001234567
17	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	18	10001234567
18	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	19	10001234567
19	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	20	10001234567
20	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	21	10001234567
21	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	22	10001234567
22	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	23	10001234567
23	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	24	10001234567
24	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	25	10001234567
25	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	26	10001234567
26	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	27	10001234567
27	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	28	10001234567
28	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	29	10001234567
29	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	30	10001234567
30	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	31	10001234567
31	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	32	10001234567
32	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	33	10001234567
33	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	34	10001234567
34	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	35	10001234567
35	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	36	10001234567
36	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	37	10001234567
37	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	38	10001234567
38	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	39	10001234567
39	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	40	10001234567
40	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	41	10001234567
41	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	42	10001234567
42	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	43	10001234567
43	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	44	10001234567
44	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	45	10001234567
45	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	46	10001234567
46	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	47	10001234567
47	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	48	10001234567
48	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	49	10001234567
49	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	50	10001234567
50	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	51	10001234567
51	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	52	10001234567
52	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	53	10001234567
53	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	54	10001234567
54	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	55	10001234567
55	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	56	10001234567
56	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	57	10001234567
57	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	58	10001234567
58	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	59	10001234567
59	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	60	10001234567
60	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	61	10001234567
61	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	62	10001234567
62	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	63	10001234567
63	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	64	10001234567
64	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	65	10001234567
65	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	66	10001234567
66	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	67	10001234567
67	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	68	10001234567
68	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	69	10001234567
69	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	70	10001234567
70	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	71	10001234567
71	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	72	10001234567
72	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	73	10001234567
73	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	74	10001234567
74	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	75	10001234567
75	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	76	10001234567
76	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	77	10001234567
77	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	78	10001234567
78	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	79	10001234567
79	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	80	10001234567
80	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	81	10001234567
81	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	82	10001234567
82	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	83	10001234567
83	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	84	10001234567
84	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	85	10001234567
85	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	86	10001234567
86	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	87	10001234567
87	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	88	10001234567
88	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	89	10001234567
89	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	90	10001234567
90	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	91	10001234567
91	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	92	10001234567
92	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	93	10001234567
93	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	94	10001234567
94	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	95	10001234567
95	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	96	10001234567
96	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	97	10001234567
97	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	98	10001234567
98	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	99	10001234567
99	2017-03-15	Projekt für EPC/WT	Heimerl	100	10001234567

MASSENTNAHME DURCH DIREKTES
MESSEN IST UNZULÄSSIG

