


Marktgestützte Beschaffung Schwarzstartfähigkeit – Erläuterung zu Parametern W_{\min} und T_{\min}

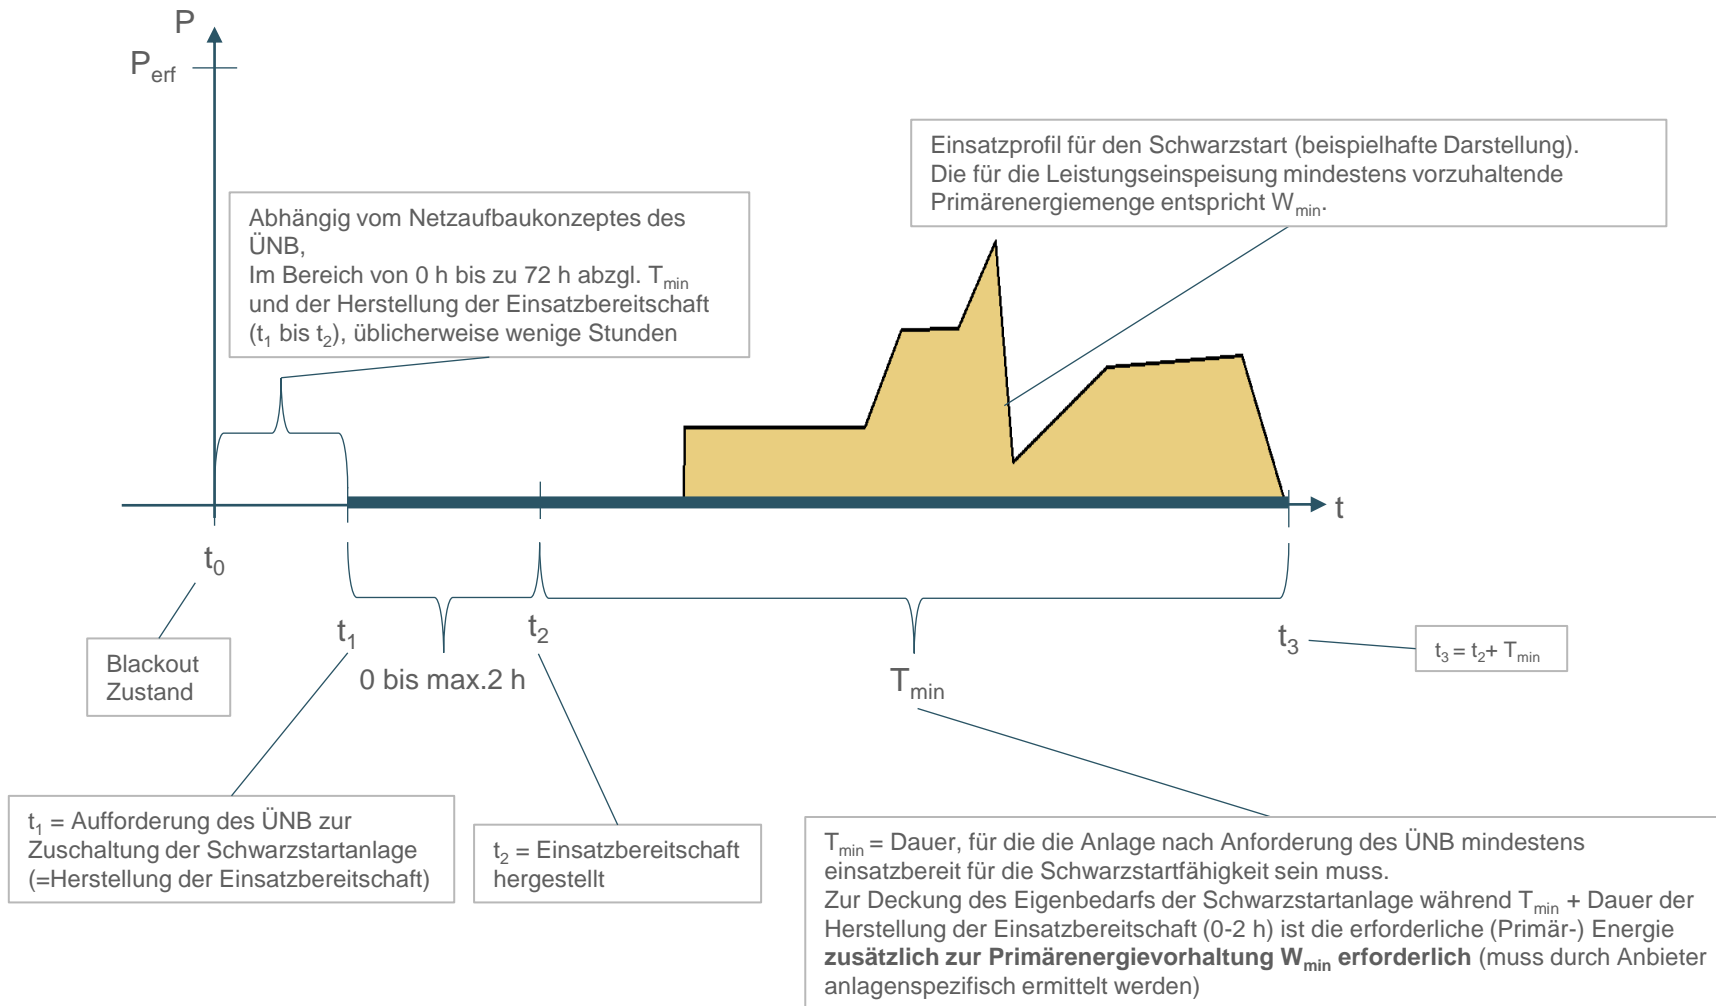

- Energie für T_{\min}
- Energie W_{\min}

Weitere Erläuterungen:

- Unabhängig von der Zeitdauer T_{\min} und der vorzuhaltenden Primärenergiemenge W_{\min} ist durch den Anlagenbetreiber eine schwarzfallfeste Sprach- und Datenkommunikation über 72h ab t_0 sicherzustellen.
- Nach dem Zeitpunkt t_3 hat die Schwarzstartanlage sämtliche Pflichten identisch zu anderen Erzeugungsanlagen zu erfüllen. Bis zur vollständigen Wiederaufnahme des Marktgeschehens erfolgt somit die Fahrweise nach Können & Vermögen nach Vorgabe des ÜNB.